


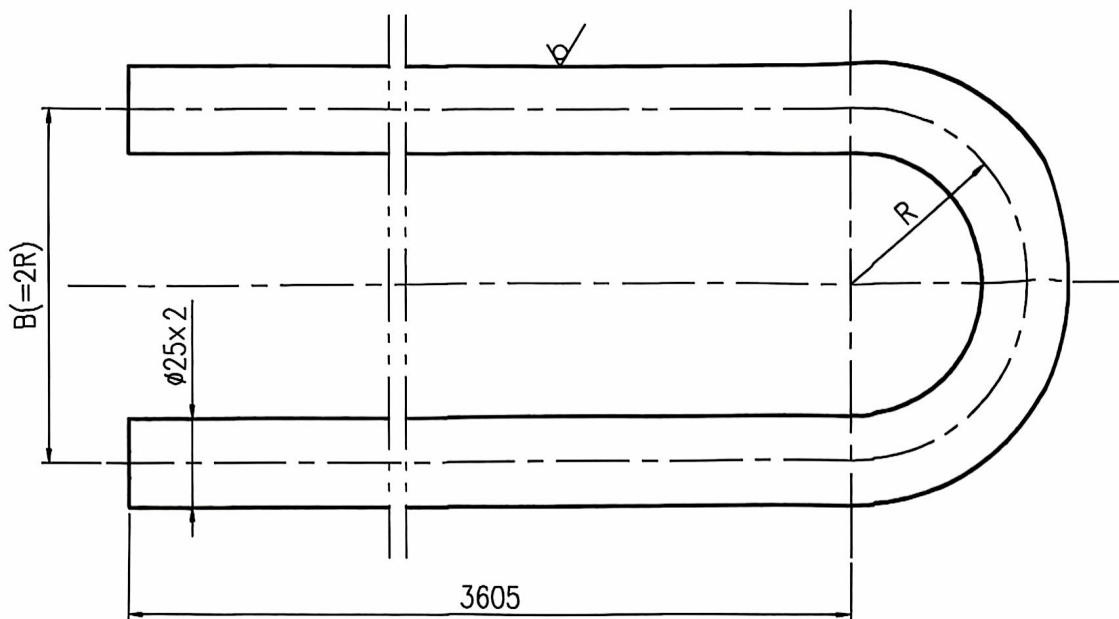

序号	R	数量	展开长度	单重(kg)	总重(kg)
1	50	14	7367.1	8.44	118.2
2	77.7	15	7454.1	8.54	128.1
3	105.4	14	7541.1	8.64	121
4	133.1	13	7628.1	8.74	113.6
5	160.8	12	7715.2	8.84	106.1
6	188.5	11	7802.2	8.94	98.4
7	216.2	8	7889.2	9.04	72.3
8	243.9	4	7976.2	9.14	36.6


24049 20245

技术要求:

1. 换热管用S30408钢管应符合GB/T 13296-2023中的冷拔钢管要求(供货状态:固溶)(壁厚偏差要求: $\pm 15\%$),并符合NB/T 47019.5-2021及GB/T 151-2014的有关规定订货。
2. 换热管不允许拼接,U型管的弯制按GB/T 151-2014中8.3.3条有关规定进行制作和检验,U型换热管弯制后应逐根进行水压试验。
3. 弯曲半径小于等于100mm的换热管,弯制后应进行固溶热处理。
4. 尺寸和数量按表数据。
5. 表中尺寸为成形后尺寸。

10-10	U型换热管	S30408	794	1:5	SCR-40-2	SCR-40-1
件号 PART NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.

其余 25

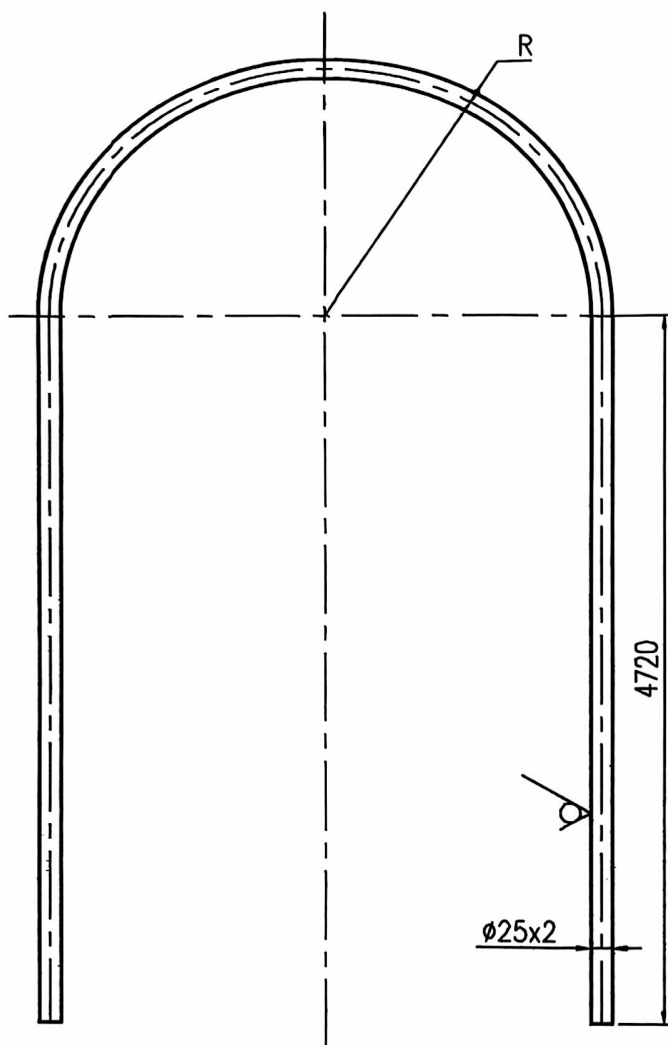


序号	R/mm	展开长度/mm	数量/根	单重/Kg	总重/Kg
1	50.0	9597.1	18	11.0	198.0
2	72.6	9668.2	18	11.1	199.4
3	95.3	9739.3	18	11.2	200.9
4	117.9	9810.3	17	11.2	191.1
5	140.5	9881.4	16	11.3	181.2
6	163.1	9952.5	16	11.4	182.5
7	185.8	10023.6	18	11.5	206.8
8	208.4	10094.7	16	11.6	185.1
9	231.0	10165.8	16	11.6	186.4
10	253.6	10236.9	14	11.7	164.2
11	276.3	10307.9	14	11.8	165.4
12	298.9	10379.0	12	11.9	142.7
13	321.5	10450.1	12	12.0	143.7
14	344.2	10521.2	10	12.1	120.6
15	366.8	10592.3	10	12.1	121.4
16	389.4	10663.4	8	12.2	97.8
17	412.0	10734.5	4	12.3	49.2

技术要求:

1. 换热管用S30408钢管应符合GB/T 13296-2023中的冷拔钢管要求(供货状态:固溶)(其外径偏差为 $\pm 0.08\text{mm}$,壁厚偏差要求 $^{+15\%}_0$),并符合NB/T 47019.5-2021及GB/T 151-2014的有关规定订货。
2. 换热管不允许拼接,U型管的弯制按GB/T 151-2014中8.3.3条有关规定进行制作和检验,U型换热管弯制后应逐根进行水压试验。
3. 弯曲半径小于等于100mm的换热管,弯制后进行固溶热处理。
4. 尺寸和数量按表数据。
5. 表中尺寸为成形后尺寸。

240493-63

7-5	U型换热管	S30408	2736.4	--	SCR-41-2	SCR-41-2
件号 PART NO.	名 称 DESCRIPTION	材 料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.

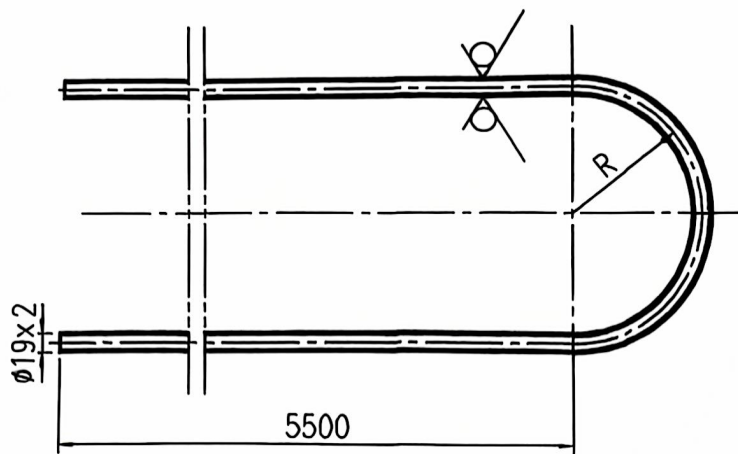

U形管参数表:

序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
弯曲半径R	40	61.7	83.3	105	126.6	148.3	169.9	191.6	213.2	234.9	256.5	278.7
展开长度	11126	11194	11262	11330	11398	11466	11534	11602	11670	11738	11806	11876
数 量	23	20	21	20	21	20	17	16	15	12	6	2
单 重	9.39	9.45	9.5	9.56	9.62	9.68	9.73	9.79	9.85	9.9	9.96	10
总 重	216	189	200	191	202	194	166	157	148	119	59.8	20

注：直段长度均为5500mm。

技术要求：

1. 换热管用S31603钢管应符合GB/T 13296-2023中冷拔管的要求（供货状态：固溶）（壁厚偏差要求： $+10\%S$ ），并按NB/T 47019-2021的有关规定订货。
2. 换热管不允许拼接，U型管的弯制按GB/T 151-2014中8.3.3条有关规定进行制作和检验。
3. 弯曲半径小于等于76mm的换热管，弯制后按要求进行固溶热处理。
4. 尺寸和数量按表数据。
5. 表中尺寸为成形后尺寸。

240493066-67

11-3	U形管束 $\phi 19 \times 2$ L=5500	S31603	1862	/	SCR-44-2	SCR-44-1
件号 PART NO.	名 称 DESCRIPTION	材 料 MATERIAL	重(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.